

VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX

Amiens, le 4 mars 2025

MONSIEUR LE PRESIDENT
VALLÉES DES EVOISSONS ET DE LA POIX
1 rue du Capitaine FAY
80290 POIX DE PICARDIE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom	Prélevé le : mardi 21 janvier 2025 à 15h53
Prélèvement		00127891		par : 2VD
Unité de gestion		0476	VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX	Type visite : P2
Installation	TTP	001864	POIX DE PICARDIE TTP	
Point de surveillance	P	0000002907	RESERVOIR ROUTE DE PARIS	Commune : POIX-DE-PICARDIE
Localisation exacte			ROUTE DE PARIS 80290 POIX-DE-PICARDIE SIMPLE LOCAL TECHNIQUE	

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : RAD

Code SISE de l'analyse : 00127978

Référence laboratoire : H_CS25.917.4

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure


PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE

Activité alpha globale en Bq/L	<0,025 Bq/L				
Activité bêta attribuable au K40	0,075 Bq/L				
Activité bêta globale en Bq/L	0,105 Bq/L				
Activité bêta glob. résiduelle Bq/L	<0,040 Bq/L				
Activité Radon 222	<2,90 Bq/L				100,00
Activité Tritium (3H)	<10 Bq/L				100,00
Dose indicative	<0,10000 mSv/a				0,10

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00127891)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Préfecture et par délégation,
l'ingénieur du génie sanitaire

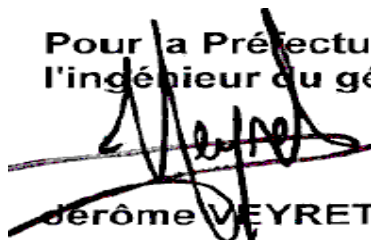
Jérôme VEYRET

VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX

Amiens, le 4 mars 2025

MONSIEUR LE PRESIDENT
VALLÉES DES EVOISSONS ET DE LA POIX
1 rue du Capitaine FAY
80290 POIX DE PICARDIE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : jeudi 13 février 2025 à 13h34
Prélèvement	00127948		par : 2VD
Unité de gestion	0476	VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX	Type visite : D1
Installation	UDI 003911	HESCAMPs ST CLAIR UDI	
Point de surveillance	S 0000003870	CENTRE BOUG	Commune : BERGICOURT
Localisation exacte	8 RUE VIEILLE VOIE 80290 BERGICOURT	MELANGEUR CUISINE	

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	7 °C				25,00
Température de mesure du pH	7 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,1 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	655 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,16 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,19 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00128035

Référence laboratoire : H_CS25.1976.5


	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL		0		

PLV : 00127948 page : 2

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00127948)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Préfecture et par délégation,
l'ingénieur du génie sanitaire

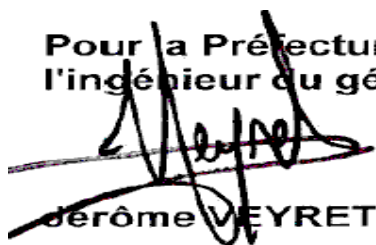

Jérôme VEYRET

VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX

Amiens, le 4 mars 2025

MONSIEUR LE PRESIDENT
VALLÉES DES EVOISSONS ET DE LA POIX
1 rue du Capitaine FAY
80290 POIX DE PICARDIE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : jeudi 13 février 2025 à 14h45
Prélèvement	00127949		par : 2VD
Unité de gestion	0476	VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX	Type visite : D1
Installation	UDI 003911	HESCAMPs ST CLAIR UDI	
Point de surveillance	S 0000003588	CENTRE BOURG	Commune : CAULIERES
Localisation exacte	1 TER RUE BOULANGER 80290 CAULIÈRES MITIGEUR CUISINE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	8 °C				25,00
Température de mesure du pH	8 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	650 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,16 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,18 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : D1DIV

Code SISE de l'analyse : 00128036


Référence laboratoire : H_CS25.1976.3

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
DIVERS MINERAUX					
Perchlorate	1,5 µg/L				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00127949)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. L'analyse a cependant révélé la présence de perchlorate, dans une concentration toutefois inférieure au seuil de 4 µg/L, seuil de restriction d'usage pour les nourrissons recommandé par l'Anses.

Pour la Préfecture et par délégation,
l'ingénieur du génie sanitaire

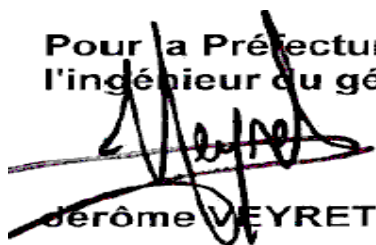

Jérôme VEYRET